



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

## ŚRODKI ASEKURACYJNE

# LINY UPRZĘŻE KARABINKI

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI – III KWARTAŁ 2020 R.



## **KONTROLUJĄCY W RAMACH PLANU**

8 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej: w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Kielcach, Krakowie, Warszawie i we Wrocławiu.

## **CEL KONTROLI**

Ocena, czy wprowadzone do obrotu środki asekuracyjne - liny, uprząże, karabinki, należące do grupy środków ochrony indywidualnej kategorii III, spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylającego dyrektywę Rady 89/686/EWG<sup>1</sup>.

## **ZAKRES PODMIOTOWY KONTROLI**

W okresie sprawozdawczym kontrolami objęto łącznie 23 przedsiębiorców, w tym:

- 12 placówek detalicznych,
- 8 placówek detalicznych wielkopowierzchniowych,
- 3 sprzedawców hurtowych.


## **ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI**

Łącznie w okresie sprawozdawczym skontrolowano 54 wyroby.

---

<sup>1</sup> Dz. Urz. UE L Nr 81 z 31.3.2016, dalej: rozporządzenie 2016/425/UE.

## ŚRODKI ASEKURACYJNE LINY, UPRZĘŻE, KARABINKI

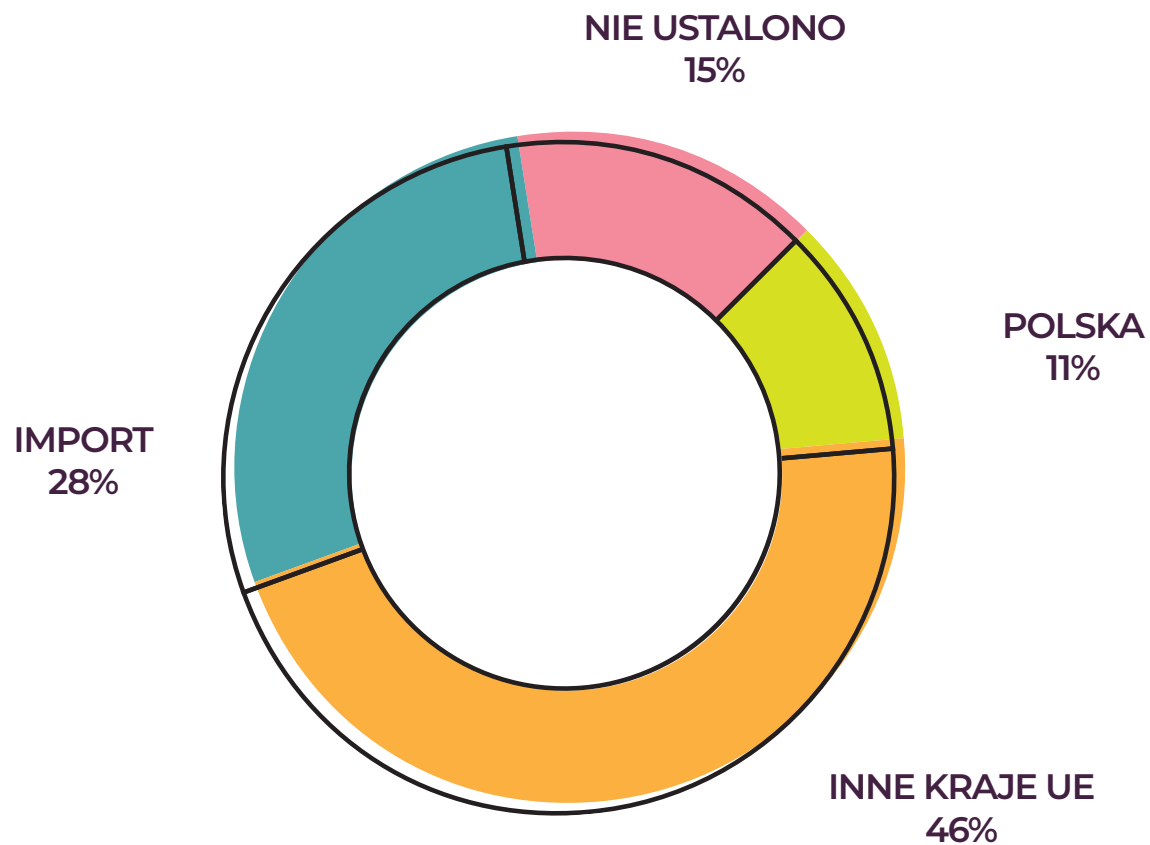

**WYKRES 1. POCHODZENIE  
SKONTROLOWANYCH WYROBÓW**

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.



# WYNIKI KONTROLI

Ogółem zakwestionowano 10 wyrobów z uwagi na następujące niezgodności:


- nieprawidłowo sporządzone instrukcje i informacje dołączone do wyrobu – 9 przypadków
- brak deklaracji zgodności UE – 1 przypadek.

W trakcie kontroli Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej pobrały do badań laboratoryjnych w zakresie param-

tru określonego w pkt 5.3.2.1.3 normy zharmonizowanej PN-EN 12275:2013-09 Sprzęt alpinistyczny -- Karabinki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań<sup>2</sup> **18 modeli** karabinków. Wszystkie przebadane modele były zgodne z wymaganiami.

---

2 Odporność na obciążenie statyczne w osi głównej karabinka z zamkniętym elementem ruchomym.

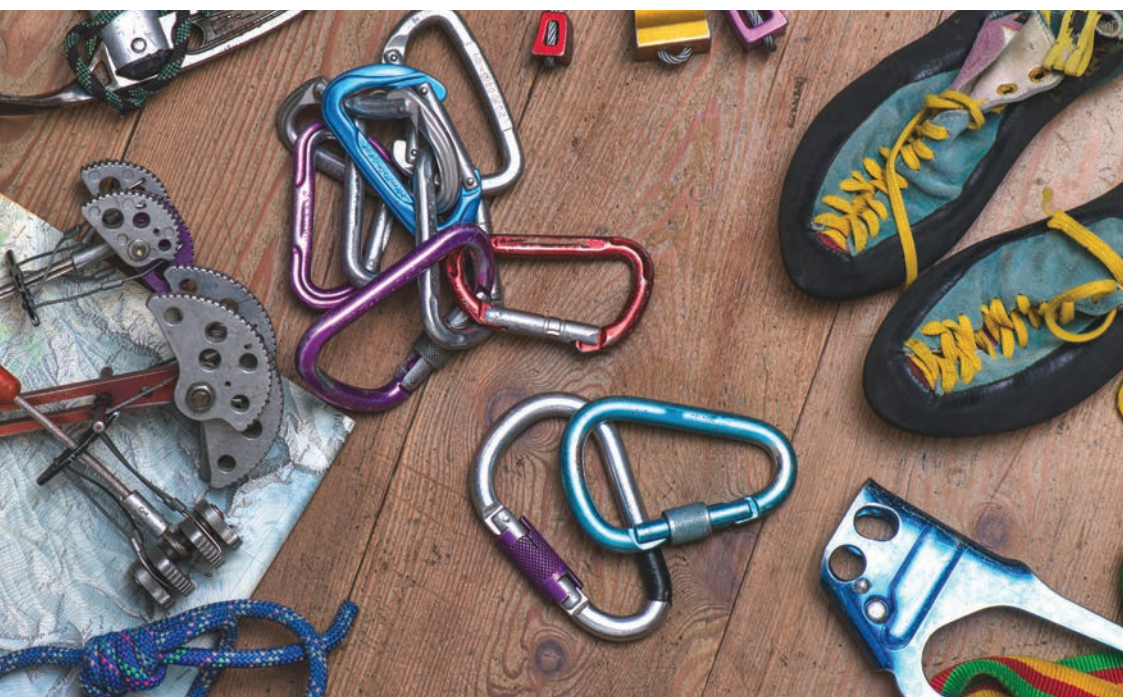

# DZIAŁANIA ORGANÓW NADZORU

**DZIAŁANIA INSPEKCJI HANDLOWEJ:** w przypadku niezgodności o charakterze formalnym, które można łatwo wyeliminować, inspektorzy Inspekcji Handlowej występowali do przedsiębiorców, odpowiedzialnych za wprowadzenie wyrobów do obrotu, z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych<sup>3</sup>. Skierowano 4 wnioski o podjęcie działań, z czego w 3 przypadkach działania naprawcze zmierzające do usunięcia niezgodności formalnych zostały zakończone. Ponadto 1 sprawa jest w toku. Szczegółowe informacje dostępne są w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

**DZIAŁANIA UOKiK:** wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej do momentu sporządzenia niniejszej informacji przekazali Prezesowi UOKiK akta kontroli dotyczące 5 wyrobów. W 3 przypadkach zostało wszczęte postępowanie administracyjne, pozostałe akta są analizowane.


<sup>3</sup> Art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544).



# WNIOSKI

Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, że we wprowadzanych do obrotu środkach asekuracyjnych zdarzają się nieprawidłowości w zakresie instrukcji i informacji, jakie powinny być dołączone do wyrobu. Niezgodności stwierdzono w 18,5% skontrolowanych wyrobów. Przyczyną ujawnionych niezgodności w głównej mierze jest niewystarczająca wiedza producentów i importerów nt. przepisów rozporządzenia 2016/425/UE. W konse-

kwencji dołączane przez producentów do środków informacje są niekompletne. Jednak nie stwierdzono niezgodności konstrukcyjnych kontrolowanych wyrobów, co oznacza, że producenci dochowują staranności odnośnie produkcji środków asekuracyjnych.

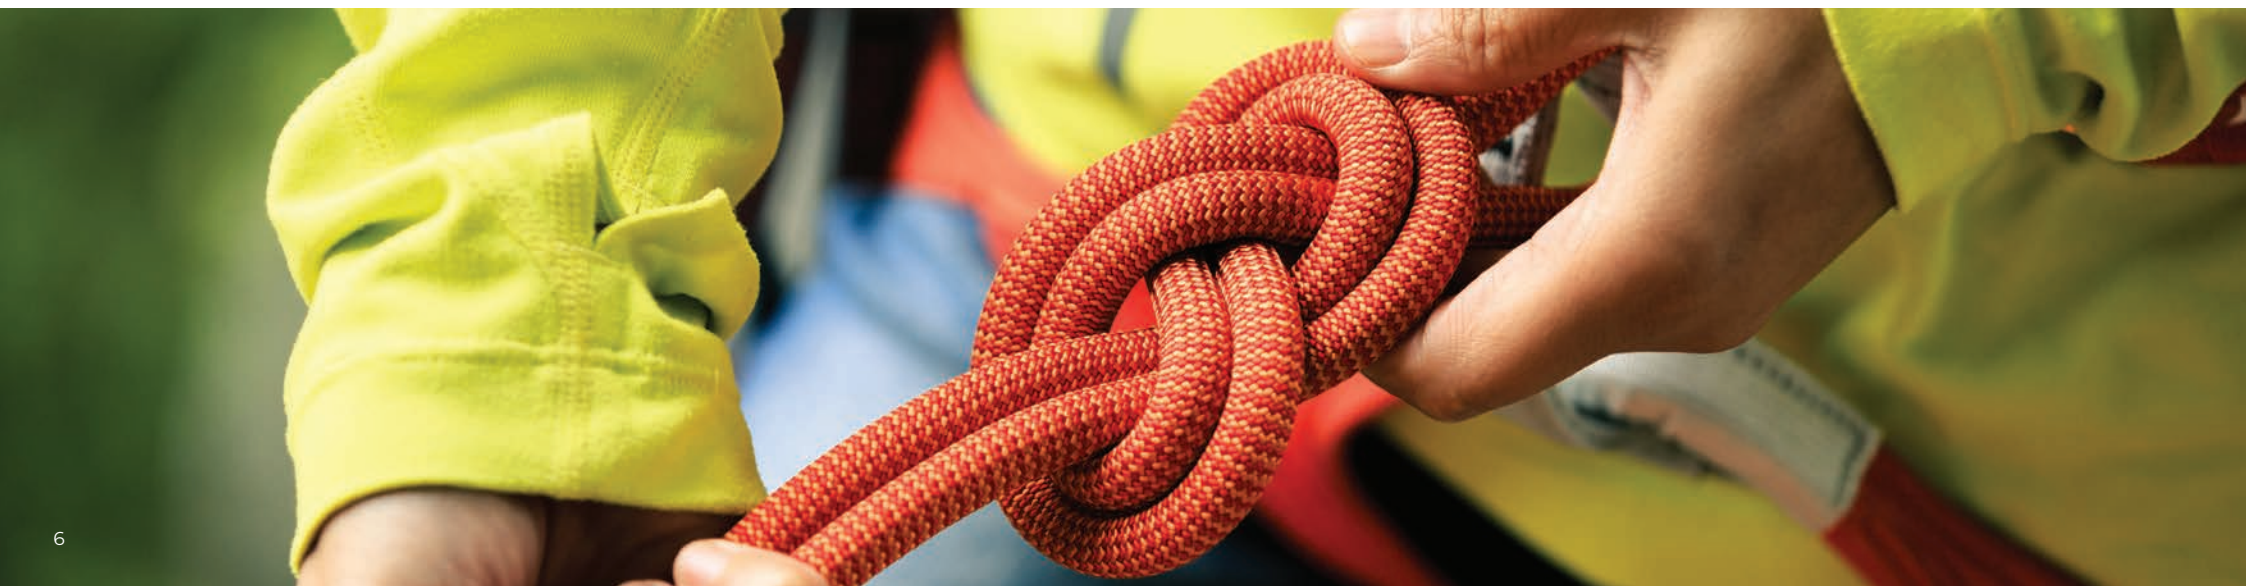

# PORADY DLA KONSUMENTÓW



## PORADY DLA KONSUMENTÓW

### ZNAK CE

Weryfikując wybrany do zakupu wyrób, w pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na to, czy znajduje się na nim oznakowanie CE o poniższych kształtach.



Znak ten pozwala domniemywać zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami. Brak znaku na środkach asekuracyjnych oznacza brak przeprowadzenia przez producenta właściwej procedury oceny zgodności wyrobu z tzw. normami zharmonizowanymi. Do wyrobu powinna być również dołączona deklaracja zgodności potwierdzająca jego zgodność z wymaganiami rozporządzenia 2016/425.

### INNE INFORMACJE

Do każdego środka asekuracyjnego powinna być dołączona instrukcja w języku polskim, która powinna zawierać:

- nazwę i adres producenta,
- instrukcje przechowywania, użytkowania, czyszczenia, konserwacji, obsługi i dezynfekowania,
- informacje nt. skuteczności działania ŚOI, stwierdzonej podczas odpowiednich badań technicznych sprawdzających poziom lub klasę ochrony,
- znaczenie wszelkich oznakowań,
- informację o zagrożeniach, przed którymi środek asekuracyjny ma chronić.

